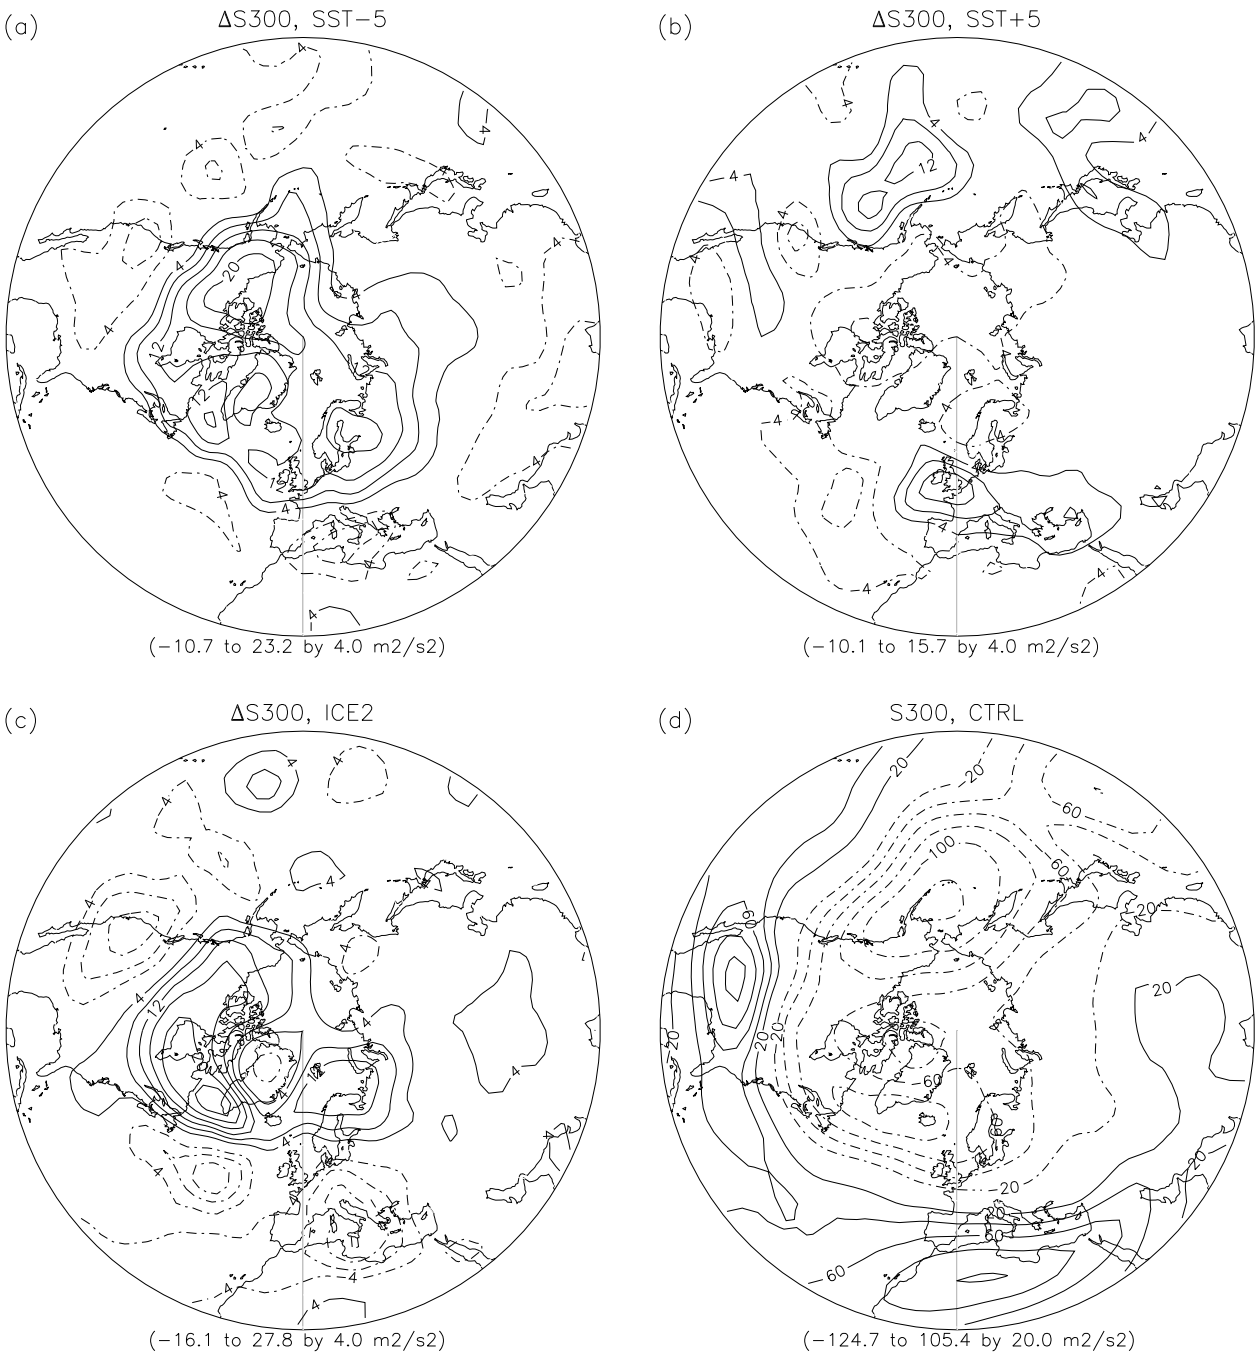
(a)
ΔS300, SST−5
(−10.7 to 23.2 by 4.0 m2/s2)
(b)
ΔS300, SST+5
(−10.1 to 15.7 by 4.0 m2/s2)
(c)
ΔS300, ICE2
(−16.1 to 27.8 by 4.0 m2/s2)
(d)
S300, CTRL
(−124.7 to 105.4 by 20.0 m2/s2)